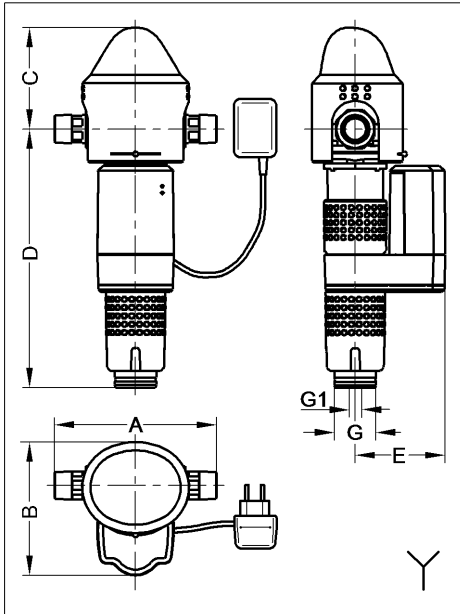
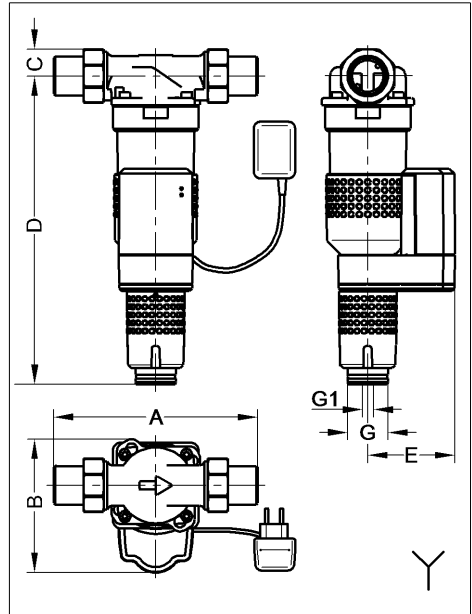


9.4 Cotes de montage JSY-LF-A $\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ "

Fig. 14 : Cotes de montage JSY-LF-A $\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ "

9.5 Cotes de montage JSY-LF-A $1\frac{1}{2}$ " - 2"

Fig. 15 : Cotes de montage JSY-LF-A $1\frac{1}{2}$ " - 2"

Modèle	A	B	C	D	E	G	G1
JSY-LF-A $\frac{3}{4}$ "	180	160	122	310	108	50	13
JSY-LF-A 1"	195	160	122	310	108	50	13
JSY-LF-A $1\frac{1}{4}$ "	230	160	117	315	108	50	13
JSY-LF-A $1\frac{1}{2}$ "	252	165	33	382	108	50	13
JSY-LF-A 2"	280	165	40	390	108	50	13
	Raccord d'ecoulement obligatoire						

Toutes cotes en [mm] (cf. fig. 14 et 15)

A = Longueur de montage

B = Largeur de l'appareil

C = Hauteur au-dessus milieu de la conduite

D = Hauteur en-dessous milieu de la conduite

E = Profondeur de montage jusqu'au milieu du tube

G = Dimension de raccordement eaux usées

G1 = Dimension de raccordement eaux usées (alternative)