

Chemilux B22 et B23 PPTL Condensation Simple Paroi


Rénovation d'un conduit de cheminée existant

110

B22 - B23

AIR PRIS DANS LE LOCAL

Rénovation

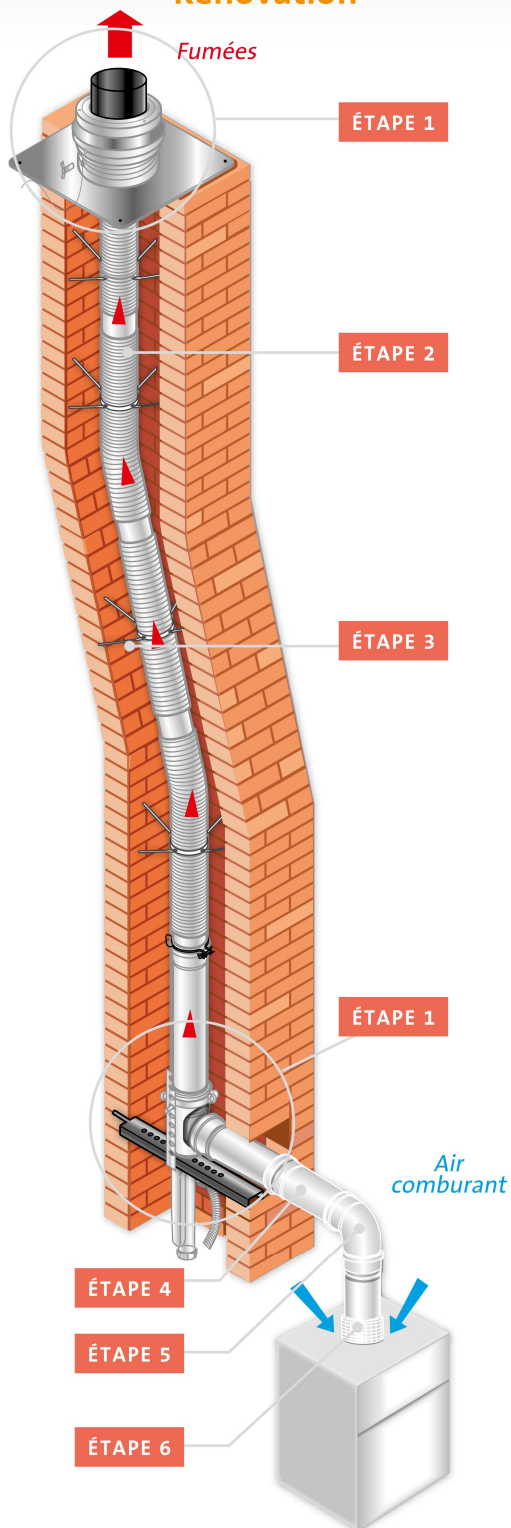

Scannez ce QR code et accédez à notre fiche produit en ligne

T 120°

Principe

Raccordement d'un appareil de type B non étanche fonctionnant en tirage naturel. L'air comburant sera pris dans le local.

Réglementation

Cf. page 70

Le Bureau d'Études Ubbink se tient à votre disposition.
Contactez-le au 02 51 13 84 82 ou par e-mail : be@ubbink.fr

Le système Chemilux est livré en kit !



110

RÉNOVATION (boisseau existant)

ÉTAPE 1

Choix du kit

Désignation	Référence	PP en € la pièce
Kit entrée murale noir	100 010	250,93

ÉTAPE 2

Choix du conduit dans la cheminée

Désignation	Référence	PP en € le m.
Flexible en rouleaux de 15 m	330 049	41,44
Flexible en rouleaux de 25 m	330 050	40,50

ÉTAPE 3

Choix des accessoires dans la cheminée

Désignation	Référence	PP en € la pièce
Araignée de centrage (colisée x 6)	330 043	3,48

ÉTAPE 4

De la chaudière au boisseau

Désignation	Référence	PP en € la pièce
Lg. 500 mm	330 013	13,52
Lg. 1000 mm	330 014	18,95
Coude 45°	330 018	8,30
Coude 87°	330 019	10,30
Coude 87° de visite	330 138	39,21


ÉTAPE 5

Accessoires complémentaires

Désignation	Référence	PP en € la pièce
Raccord flexible à flexible	50 706 014	140,16
Adaptateur 80M/110F	330 078	12,36
Adaptateur 100M/110F	330 102	41,80
Grille amenée d'air	330 072	27,96



Les flexibles Ø125 et Ø160 existent en longueur d'1 mètre. Conduits flexibles à visser.



125 | 160 | 200 | 250

125

160

200

250

RÉNOVATION (boisseau existant)
Conduit vertical PPTL simple paroi

ÉTAPE 1 Choix du kit	Désignation	Référence	PP en € la pièce	Référence	PP en € la pièce	Référence	PP en € la pièce	Référence	PP en € la pièce
	Kit entrée murale FLEXIBLE	100 026	538,15 D	100 023	545,49				
	Kit entrée murale RIGIDE	100 011	550,89 D	100 012	562,96	100 013	588,03	100 014	989,52
ÉTAPE 2 Choix des conduits verticaux	FLEXIBLE Lg. 1 000 mm	330 647	40,04	330 360	58,45				
	Lg. 500 mm RIGIDE	330 021	24,03	330 029	30,96	330 104	65,03	330 161	79,59
	Lg. 1 000 mm RIGIDE	330 022	41,75	330 030	58,45	330 105	86,87	330 162	115,59
	Lg. 2 000 mm RIGIDE	330 023	65,23	330 031	79,96	330 106	134,94	330 163	181,23
	Lg. de visite	330 037	59,98	330 038	61,49	330 137	96,24	330 223	176,35
	Coude 45°	330 026	15,92	330 034	21,33	330 107	119,09	330 164	140,87
* prix au mètre									
ÉTAPE 3 Choix des accessoires pour conduits verticaux	Araignée	330 800	8,17	330 800	8,17	330 800	8,17	330 194	22,99
	Bride de blocage	717 102	15,35	717 103	16,75	717 104	18,68	717 105	19,87
ÉTAPE 4 Choix des adaptateurs horizontaux	Adaptateur 110/125	330 318	51,87						
	Adaptateur 125/160			330 370	62,27				
	Adaptateur 150/160			330 529	165,80				
	Adaptateur 160/200					330 371	93,12		
	Adaptateur 200/250							330 372	154,50
ÉTAPE 5 Choix des éléments de la chaudière au conduit vertical	Lg. 500 mm RIGIDE	330 021	24,03	330 029	30,96	330 104	65,03	330 161	79,59
	Lg. 1 000 mm RIGIDE	330 022	41,75	330 030	58,45	330 105	86,87	330 162	115,59
	Coude 45°	330 026	15,92	330 034	21,33	330 107	119,09	330 164	140,87
	Coude 87°	330 027	15,87	330 035	26,80	330 108	134,83	330 165	192,37
	Coude 87° de visite	330 040	39,12	330 041	58,47	330 222	229,20	330 295	240,54
ÉTAPE 6 Choix des adaptateurs chaudières	Adaptateur 80/125	330 099	65,65						
	Adaptateur 100/125	330 364	65,65						
	Adaptateur 110/125	330 079	51,87						
	Adaptateur 100/160			330 252	88,18				
	Adaptateur 110/160			330 280	88,18				
	Adaptateur 125/160			330 080	62,27				
	Adaptateur 150/160			330 175	154,50				
	Adaptateur 125/200					330 237	186,77		
	Adaptateur 160/200					330 127	93,12		
	Adaptateur 180/200					330 186	292,67		
	Adaptateur 200/250							330 221	154,50
AUTRES ACCESSOIRES communs à tous les diamètres	Désignation	Référence		PP en € la pièce					
	Centrocérine	45 500 004		4,19					
	Boîte de neutralisation des condensats	330 323		201,54					