




N	DENOMINATION	QUÉ
1	RACCORD CIRCULATEUR	2
2	JOINT CIRCULATEUR WILO 32 x 44 x 2,1	2
3	CIRCULATEUR PARA 25/7 SC WILO	1
4	MAMELON 1"	1
5	VANNE 4 VOIES 1"	1
6	TUYAU RETOUR CHAUFFAGE 1" x 750	1
7	CONNEXION CHAUDIÈRE	2
8	VASE D'ESPANSION: - JAKA 30: 8L - JAKA 40/50: 12L	1
9	RACCORD MARSEILLE M1/2 X H3/4 (SEULEMENT JAKA 40/50)	1
10	JOINT 1/2"	1
11	TUYAU VIDANGE	1
12	SOUPAPE DE SECURITÉ	1
13	MANOMÈTRE	1
14	TUYAU DEPART CHAUFFAGE 1" x 505 + 1/2" x 130	1
15	PURGEUR AUTOMATIQUE	1
16	CABLE ELECTRIQUE	1

Il est nécessaire de procéder au montage en fonction de dimensions indiquées dans la figure. Il est conseillé d'utiliser du mastic hydraulique liquide dans les joints sans joint

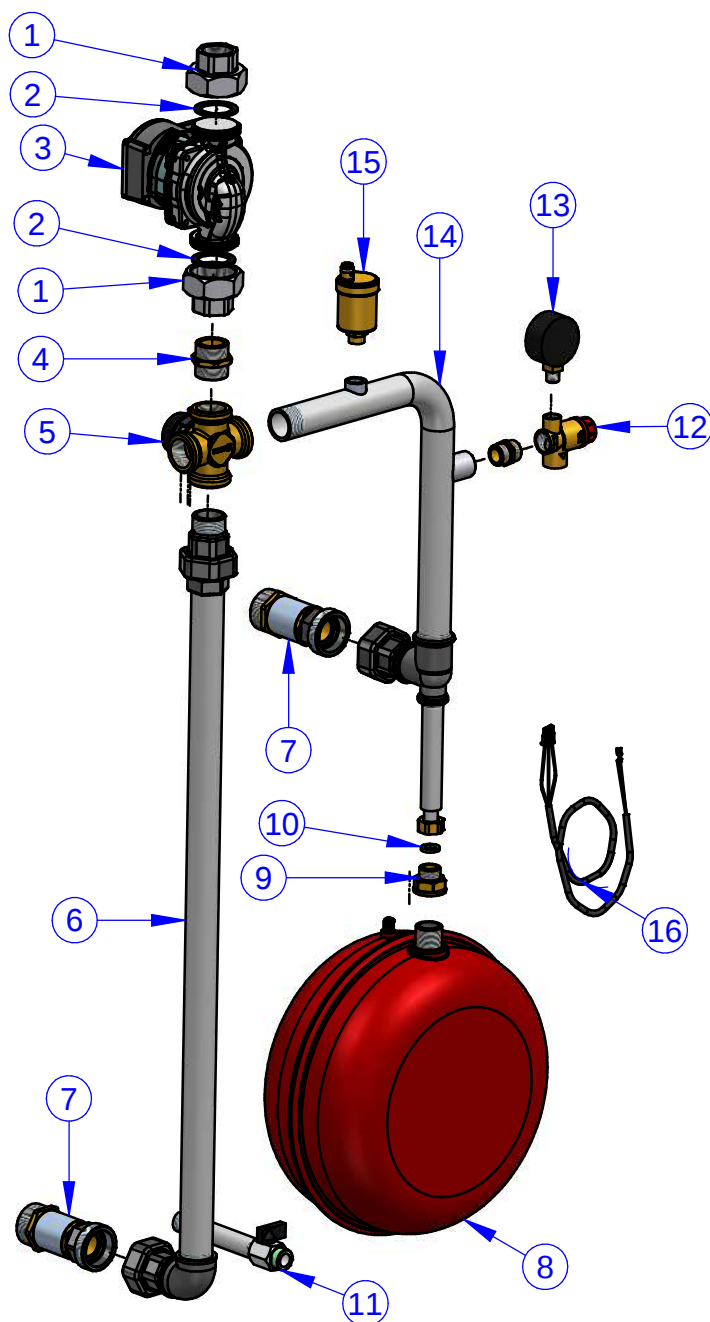